

6 業務実績について

(1) 給水業務の状況


区 分	2 年 度 (A)	元 年 度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 (%) $\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	元年度類似 団体全国平均
給水戸数 (戸)	19,900	19,765	135	0.7	—
給水区域内人口 (人) ア	41,639	42,255	-616	-1.5	44,440
給水人口 (人) イ	40,324	40,940	-616	-1.5	39,405
給水区域内普及率 (%) イ/ア	96.8	96.9	-0.1	—	88.7
導送配水管延長 (m)	339,975.4	335,771.5	4,203.9	1.3	403,472.3

水道事業の給水人口は40,324人で、前年度と比較して616人（1.5％）の減、給水区域内普及率は96.8％で、前年度と比較して0.1ポイント低下している。

(2) 有収率の状況

区 分	2 年 度 (A)	元 年 度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 (%) $\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	元年度類似 団体全国平均
年 間 総 配 水 量 (m ³) ア	5,199,860	5,238,238	-38,378	-0.7	5,148,713
年 間 有 収 水 量 (m ³) イ	4,108,372	4,113,845	-5,473	-0.1	4,355,847
有 収 率 (%) イ/ア	79.0	78.5	0.5	—	84.6

水道事業の年間総配水量は5,199,860 m³で、前年度と比較して0.7％減少し、年間有収水量は4,108,372 m³で、前年度と比較して0.1％減少している。この結果、有収率は79.0％で、前年度と比較して0.5ポイント向上している。

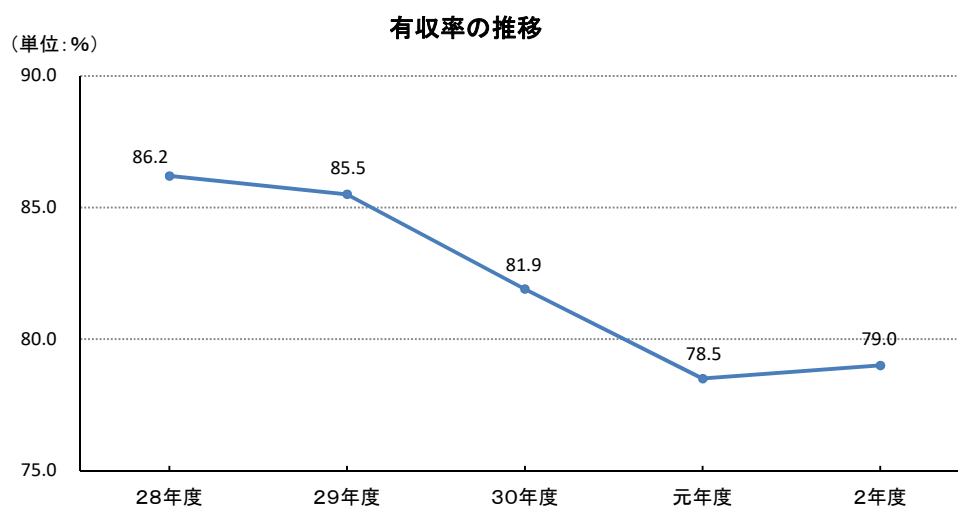

(3) 稼働状況

区 分	2 年度 (A)	元年度 (B)	比較増減 (A)－(B)	増減率 (%)	元年度類似 団体全国平均
				$\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	
給水能力 (m ³ /日) ア	25,976	25,976	0	0.0	23,576
一日最大配水量 (m ³ /日) イ	17,324	17,254	70	0.4	16,585
一日平均配水量 (m ³ /日) ウ	14,207	14,312	-105	-0.7	14,068
施設利用率 (%) ウ/ア	54.7	55.1	-0.4	—	59.7
最大稼働率 (%) イ/ア	66.7	66.4	0.3	—	70.4

水道事業の一日最大配水量は17,324m³で、前年度と比較して70m³の増、一日平均配水量は14,207m³で、前年度と比較して105m³の減となっている。この結果、施設利用率は54.7%、最大稼働率は66.7%となった。