

6 業務実績について

(1) 給水業務の状況


区 分	3 年度 (A)	2 年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 (%) $\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	2 年度類似 団体全国平均
給水戸数 (戸)	21,039	19,900	1,139	5.7	—
給水区域内人口 (人) ア	44,855	41,639	3,216	7.7	44,083
給水人口 (人) イ	41,950	40,324	1,626	4.0	39,164
給水区域内普及率 (%) イ/ア	93.5	96.8	-3.3	—	88.8
導送配水管延長 (m)	376,510.0	339,975.4	36,534.6	10.7	419,467.6

水道事業の給水人口は41,950人で、前年度と比較して1,626人（4.0％）の増、給水区域内普及率は93.5％で、前年度と比較して3.3ポイント低下している。

(2) 有収率の状況

区 分	3 年度 (A)	2 年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 (%) $\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	2 年度類似 団体全国平均
年 間 総 配 水 量 (m³) ア	5,453,568	5,199,860	253,708	4.9	5,244,557
年 間 有 収 水 量 (m³) イ	4,315,742	4,108,372	207,370	5.0	4,417,790
有 収 率 (%) イ/ア	79.1	79.0	0.1	—	84.2

水道事業の年間総配水量は5,453,568m³で、前年度と比較して4.9％増加し、年間有収水量は4,315,742m³で、前年度と比較して5.0％増加している。この結果、有収率は79.1％で、前年度と比較して0.1ポイント向上している。

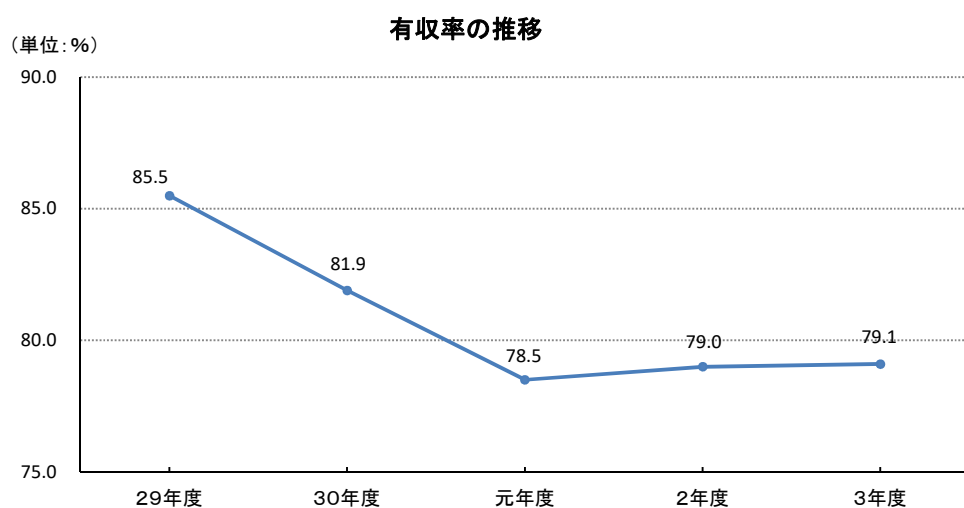

(3) 稼働状況

区 分	3 年度 (A)	2 年度 (B)	比較増減 (A)－(B)	増減率 (%)	2 年度類似 団体全国平均
				$\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	
給水能力 (m ³ /日) ア	27,516	25,976	1,540	5.9	23,901
一日最大配水量 (m ³ /日) イ	18,053	17,324	729	4.2	17,553
一日平均配水量 (m ³ /日) ウ	14,941	14,207	734	5.2	14,369
施設利用率 (%) ヲ/ア	54.3	54.7	-0.4	—	60.1
最大稼働率 (%) イ/ア	65.6	66.7	-1.1	—	73.4

水道事業の一日最大配水量は18,053 m³で、前年度と比較して729 m³の増、一日平均配水量は14,941 m³で、前年度と比較して734 m³の増となっている。この結果、施設利用率は54.3%、最大稼働率は65.6%となった。