

6 業務実績について

(1) 給水業務の状況


区 分	4年度 (A)	3年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 (%) $\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	3年度類似 団体全国平均
給水戸数 (戸)	21,039	21,039	0	0.0	—
給水区域内人口 (人) ア	43,983	44,855	-872	-1.9	44,406
給水人口 (人) イ	41,343	41,950	-607	-1.4	39,378
給水区域内普及率 (%) イ/ア	94.0	93.5	0.5	—	88.7
導送配水管延長 (m)	378,454.2	376,510.0	1,944.2	0.5	429,533.5

水道事業の給水人口は41,343人で、前年度と比較して607人（1.4%）の減、給水区域内普及率は94.0%で、前年度と比較して0.5ポイント上昇している。

(2) 有収率の状況

区 分	4年度 (A)	3年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 (%) $\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	3年度類似 団体全国平均
年間総配水量 (m ³) ア	5,376,656	5,453,568	-76,912	-1.4	5,275,404
年間有収水量 (m ³) イ	4,243,585	4,315,742	-72,157	-1.7	4,441,393
有収率 (%) イ/ア	78.9	79.1	-0.2	—	84.2

水道事業の年間総配水量は5,376,656m³で、前年度と比較して1.4%低下し、年間有収水量は4,243,585m³で、前年度と比較して1.7%低下している。この結果、有収率は78.9%で、前年度と比較して0.2ポイント低下している。

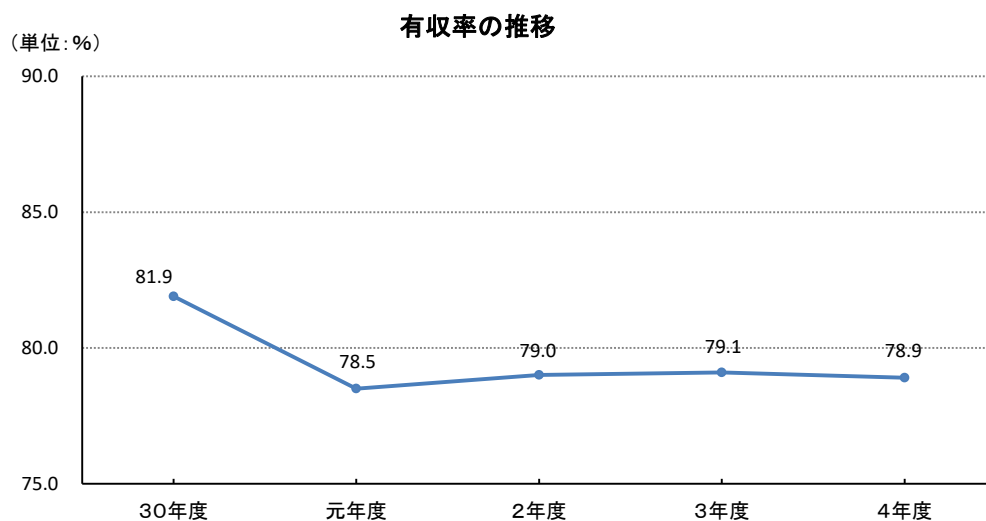

(3) 稼働状況

区 分	4 年度 (A)	3 年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 (%)	3 年度類似 団体全国平均
				$\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	
給水能力 (m ³ /日) ア	27,516	27,516	0	0.0	23,952
一日最大配水量 (m ³ /日) イ	16,995	18,053	-1,058	-5.9	17,070
一日平均配水量 (m ³ /日) ウ	14,731	14,941	-210	-1.4	14,453
施設利用率 (%) エ/ア	53.5	54.3	-0.8	-	60.3
最大稼働率 (%) オ/ア	61.8	65.6	-3.8	-	71.3

水道事業の一日最大配水量は16,995m³で、前年度と比較して1,058m³の減、一日平均配水量は14,731m³で、前年度と比較して210m³の減となっている。この結果、施設利用率は53.5%、最大稼働率は61.8%となった。