

6 業務実績について

(1) 給水業務の状況

区 分		2 6 年度 (A)	2 5 年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 $\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	2 5 年度 全国平均
水道事業	給水戸数 (戸)	19,360	19,348	12	0.1	—
	給水区域内人口 (人) ア	45,050	45,518	-468	-1.0	43,841
	給水人口 (人) イ	42,653	43,215	-562	-1.3	38,757
	給水区域内普及率 (%) イ/ア	94.7	94.9	-0.2	—	88.4
	導送配水路延長 (m)	313,437.8	312,209.1	1,228.7	0.4	337,702.4
鶴形簡易水道事業	給水戸数 (戸)	193	193	0	0.0	—
	給水区域内人口 (人) ア	577	591	-14	-2.4	—
	給水人口 (人) イ	555	569	-14	-2.5	—
	給水区域内普及率 (%) イ/ア	96.2	96.3	-0.1	—	—
	導送配水路延長 (m)	4,661.6	4,462.6	199.0	4.5	—

(注) 2 5 年度全国平均は、公営企業年鑑の給水人口 3 万人以上 5 万人未満の数値 (以下同じ)

水道事業の給水人口は42,653人で、前年度に比較して562人 (1.3%) の減、給水区域内普及率は94.7%で、前年度に比較して0.2ポイント減少している。


鶴形簡易水道事業の給水人口は555人で、前年度に比較して14人 (2.5%) の減、給水区域内普及率は96.2%で、前年度に比較して0.1ポイント減少している。

(2) 有収率の状況

区 分		2 6 年度 (A)	2 5 年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 $\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	2 5 年度 全国平均
水道事業	年間総配水量 (m ³) ア	4,890,492	4,933,439	-42,947	-0.9	4,894,562
	年間有収水量 (m ³) イ	4,236,351	4,269,521	-33,170	-0.8	4,186,430
	有収率 (%) イ/ア	86.6	86.5	0.1	—	85.5
鶴形簡易水道事業	年間総配水量 (m ³) ア	46,217	45,344	873	1.9	—
	年間有収水量 (m ³) イ	41,218	42,006	-788	-1.9	—
	有収率 (%) イ/ア	89.2	92.6	-3.4	—	—

水道事業では、前年度に比較して、年間総配水量は0.9%の減、年間有収水量は0.8%の減となり、有収率は86.6%と前年度に比較して0.1ポイント向上している。

鶴形簡易水道事業では、前年度に比較して、年間総配水量は1.9%の増、年間有収水量は1.9%の減となり、有収率は89.2%と前年度に比較して3.4ポイント下回っている。

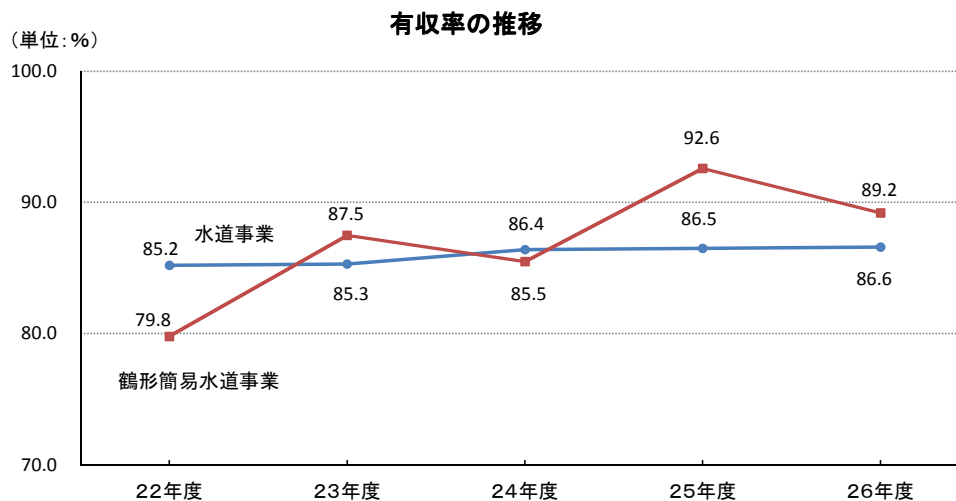

(3) 稼働状況

区 分		2 6 年度 (A)	2 5 年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 $\frac{(A) - (B)}{(B)} \times 100$	2 5 年度 全国平均
水道事業	給水能力 (m ³ /日) ア	25,600	25,600	0	0.0	22,640
	一日最大配水量 (m ³ /日) イ	16,502	15,856	646	4.1	16,088
	一日平均配水量 (m ³ /日) ウ	13,399	13,516	-117	-0.9	13,410
	施設利用率 (%) エ/ア	52.3	52.8	-0.5	—	59.2
	最大稼働率 (%) オ/ア	64.5	61.9	2.6	—	71.1
鶴形簡易水道事業	給水能力 (m ³ /日) ア	376	376	0	0.0	—
	一日最大配水量 (m ³ /日) イ	228	260	-32	-12.3	—
	一日平均配水量 (m ³ /日) ウ	127	124	3	2.4	—
	施設利用率 (%) エ/ア	33.8	33.0	0.8	—	—
	最大稼働率 (%) オ/ア	60.6	69.1	-8.5	—	—

水道事業の一日最大配水量は16,502 m³で、前年度に比較して646 m³の増、一日平均配水量は13,399 m³で、前年度に比較して117 m³の減となっている。これにより、施設利用率は52.3%、最大稼働率は64.5%となった。

鶴形簡易水道事業の一日最大配水量は228 m³で、前年度に比較して32 m³の減、一日平均配水量は127 m³で、前年度に比較して3 m³の増となっている。これにより、施設利用率は33.8%、最大稼働率は60.6%となった。