

6 業務実績について

(1) 給水業務の状況

区 分		2 8 年度 (A)	2 7 年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 $\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	2 7 年度 全国平均
水道事業	給水戸数 (戸)	19,773	19,750	23	0.1	—
	給水区域内人口 (人) ア	43,895	44,475	-580	-1.3	44,257
	給水人口 (人) イ	42,255	42,941	-686	-1.6	39,037
	給水区域内普及率 (%) イ/ア	96.3	96.6	-0.3	—	88.2
	導送配水管延長 (m)	319,599.3	318,462.3	1,137.0	0.4	356,051.9
鶴形簡易水道事業	給水戸数 (戸)	194	198	-4	-2.0	—
	給水区域内人口 (人) ア	559	573	-14	-2.4	—
	給水人口 (人) イ	535	548	-13	-2.4	—
	給水区域内普及率 (%) イ/ア	95.7	95.6	0.1	—	—
	導送配水管延長 (m)	4,618.4	4,618.4	0.0	0.0	—

※ 1) 2 7 年度全国平均は、公営企業年鑑の給水人口 3 万人以上 5 万人未満の数値 (以下同じ)

水道事業の給水人口は42,255人で、前年度と比較して686人 (1.6%) の減、給水区域内普及率は96.3%で、前年度と比較して0.3ポイント減少している。


鶴形簡易水道事業の給水人口は535人で、前年度と比較して13人 (2.4%) の減、給水区域内普及率は95.7%で、前年度と比較して0.1ポイント増加している。

(2) 有収率の状況

区 分		2 8 年度 (A)	2 7 年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 $\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	2 7 年度 全国平均
水道事業	年間総配水量 (m ³) ア	4,794,187	4,828,447	-34,260	-0.7	4,999,960
	年間有収水量 (m ³) イ	4,131,397	4,178,804	-47,407	-1.1	4,263,024
	有収率 (%) イ/ア	86.2	86.5	-0.3	—	85.3
鶴形簡易水道事業	年間総配水量 (m ³) ア	43,063	43,190	-127	-0.3	—
	年間有収水量 (m ³) イ	39,760	40,470	-710	-1.8	—
	有収率 (%) イ/ア	92.3	93.7	-1.4	—	—

水道事業では、前年度と比較して、年間総配水量は0.7%の減、年間有収水量は1.1%の減となり、有収率は86.2%で前年度と比較して0.3ポイント低下している。

鶴形簡易水道事業では、前年度と比較して、年間総配水量は0.3%の減、年間有収水量は1.8%の減となり、有収率は92.3%で前年度と比較して1.4ポイント低下している。

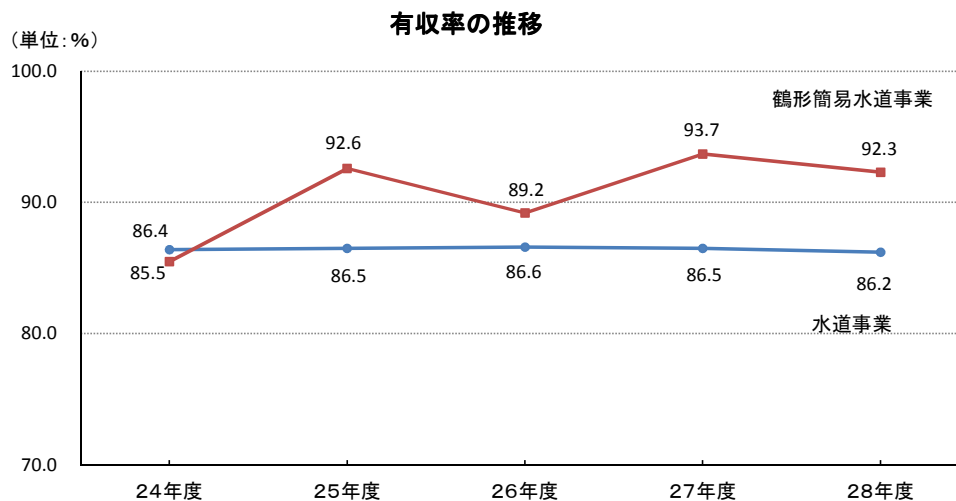

(3) 稼働状況

区 分		2 8 年度 (A)	2 7 年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 $\frac{(A) - (B)}{(B)} \times 100$	2 7 年度 全国平均
水道事業	給水能力 (m ³ /日) ア	25,600	25,600	0	0.0	23,342
	一日最大配水量 (m ³ /日) イ	17,337	16,960	377	2.2	17,165
	一日平均配水量 (m ³ /日) ウ	13,135	13,192	-57	-0.4	13,661
	施設利用率 (%) エ/ア	51.3	51.5	-0.2	—	58.5
	最大稼働率 (%) オ/ア	67.7	66.3	1.4	—	73.5
鶴形簡易水道事業	給水能力 (m ³ /日) ア	376	376	0	0.0	—
	一日最大配水量 (m ³ /日) イ	206	198	8	4.0	—
	一日平均配水量 (m ³ /日) ウ	118	118	0	0.0	—
	施設利用率 (%) エ/ア	31.4	31.4	0.0	—	—
	最大稼働率 (%) オ/ア	54.8	52.7	2.1	—	—

水道事業の一日最大配水量は17,337 m³で、前年度と比較して377 m³の増、一日平均配水量は13,135 m³で、前年度と比較して57 m³の減となっている。これにより、施設利用率は51.3%、最大稼働率は67.7%となった。

鶴形簡易水道事業の一日最大配水量は206 m³で、前年度と比較して8 m³の増、一日平均配水量は118 m³で、前年度と同数となっている。これにより、施設利用率は31.4%、最大稼働率は54.8%となった。