

6 業務実績について

(1) 給水業務の状況


区 分	2 9 年度 (A)	2 8 年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 (%) $\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	2 8 年度 全国平均
給水戸数 (戸)	20,015	19,967	48	0.2	—
給水区域内人口 (人) ア	43,710	44,454	-744	-1.7	44,404
給水人口 (人) イ	42,221	42,790	-569	-1.3	39,098
給水区域内普及率 (%) イ/ア	96.6	96.3	0.3	—	88.0
導送配水管延長 (m)	327,358.8	324,217.7	3,141.1	1.0	362,191.5

水道事業の給水人口は42,221人で、前年度と比較して569人（1.3％）の減、給水区域内普及率は96.6％で、前年度と比較して0.3ポイント向上している。

(2) 有収率の状況

区 分	2 9 年度 (A)	2 8 年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 (%) $\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	2 8 年度 全国平均
年 間 総 配 水 量 (m ³) ア	4,909,114	4,837,250	71,864	1.5	5,031,909
年 間 有 収 水 量 (m ³) イ	4,198,601	4,171,157	27,444	0.7	4,295,503
有 収 率 (%) イ/ア	85.5	86.2	-0.7	—	85.4

水道事業の年間総配水量は4,909,114 m³で、前年度と比較して1.5％増加し、年間有収水量は4,198,601 m³で、前年度と比較して0.7％増加している。この結果、有収率は85.5％で、前年度と比較して0.7ポイント低下している。

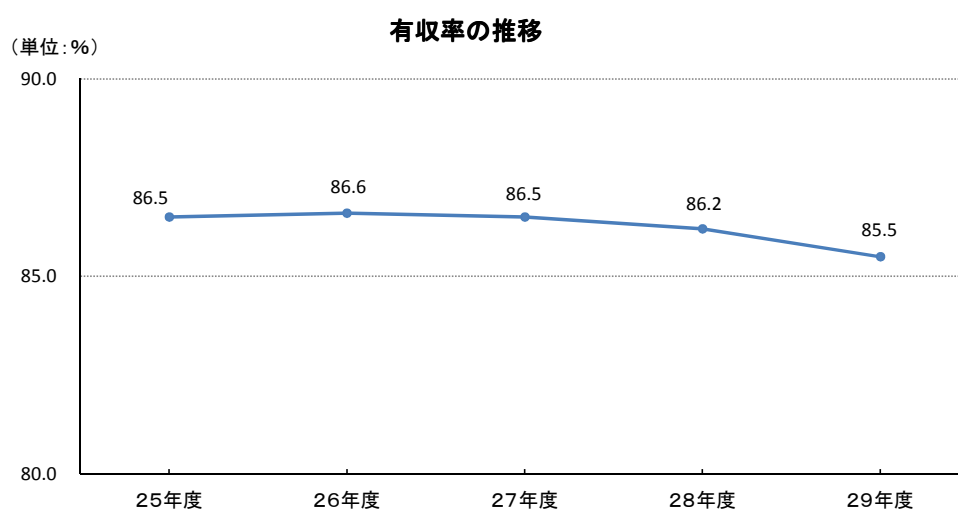

※ 1) 27年度以前は、鶴形簡易水道事業を含まない数値である。

(3) 稼働状況

区 分	2 9 年度 (A)	2 8 年度 (B)	比較増減 (A)－(B)	増減率 (%)	2 8 年度 全国平均
				$\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	
給水能力 (m ³ /日) ア	25,976	25,976	0	0.0	23,360
一日最大配水量 (m ³ /日) イ	17,288	17,543	-255	-1.5	16,546
一日平均配水量 (m ³ /日) ウ	13,450	13,253	197	1.5	13,786
施設利用率 (%) ヲ/ア	51.8	51.0	0.8	—	59.0
最大稼働率 (%) イ/ア	66.6	67.5	-0.9	—	70.8

水道事業の一日最大配水量は17,288 m³で、前年度と比較して255 m³の減、一日平均配水量は13,450 m³で、前年度と比較して197 m³の増となっている。この結果、施設利用率は51.8%、最大稼働率は66.6%となった。