

## 6 業務実績について

### (1) 給水業務の状況


区 分	30年度 (A)	29年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 (%)	29年度類似 団体全国平均
				$\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	
給水戸数 (戸)	20,153	20,015	138	0.7	—
給水区域内人口 (人) ア	42,963	43,710	-747	-1.7	44,189
給水人口 (人) イ	41,599	42,221	-622	-1.5	39,211
給水区域内普及率 (%) イ/ア	96.8	96.6	0.2	—	88.7
導送配水管延長 (m)	329,952.8	327,358.8	2,594.0	0.8	385,383.9

水道事業の給水人口は41,599人で、前年度と比較して622人（1.5%）の減、給水区域内普及率は96.8%で、前年度と比較して0.2ポイント向上している。

### (2) 有収率の状況

区 分	30年度 (A)	29年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 (%)	29年度類似 団体全国平均
				$\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	
年間総配水量 (m <sup>3</sup> ) ア	5,093,091	4,909,114	183,977	3.7	5,111,048
年間有収水量 (m <sup>3</sup> ) イ	4,172,858	4,198,601	-25,743	-0.6	4,334,530
有収率 (%) イ/ア	81.9	85.5	-3.6	—	84.8

水道事業の年間総配水量は5,093,091 m<sup>3</sup>で、前年度と比較して3.7%増加し、年間有収水量は4,172,858 m<sup>3</sup>で、前年度と比較して0.6%減少している。この結果、有収率は81.9%で、前年度と比較して3.6ポイント低下している。

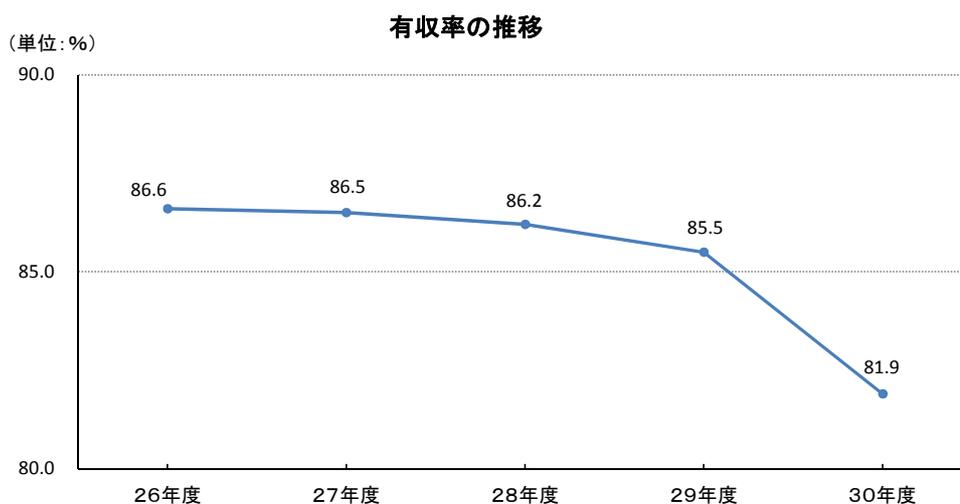

※ 1) 27年度以前は、鶴形簡易水道事業を含まない数値である。

### (3) 稼働状況

区 分	30年度 (A)	29年度 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 (%)	29年度類似 団体全国平均
				$\frac{(A)-(B)}{(B)} \times 100$	
給水能力 (m <sup>3</sup> /日) ア	25,976	25,976	0	0.0	23,327
一日最大配水量 (m <sup>3</sup> /日) イ	17,414	17,288	126	0.7	17,218
一日平均配水量 (m <sup>3</sup> /日) ウ	13,954	13,450	504	3.7	14,003
施設利用率 (%) ウ/ア	53.7	51.8	1.9	—	60.0
最大稼働率 (%) イ/ア	67.0	66.6	0.4	—	73.8

水道事業の一日最大配水量は17,414m<sup>3</sup>で、前年度と比較して126m<sup>3</sup>の増、一日平均配水量は13,954m<sup>3</sup>で、前年度と比較して504m<sup>3</sup>の増となっている。この結果、施設利用率は53.7%、最大稼働率は67.0%となった。