



地理院地図

常盤川 位置図 1:25,000

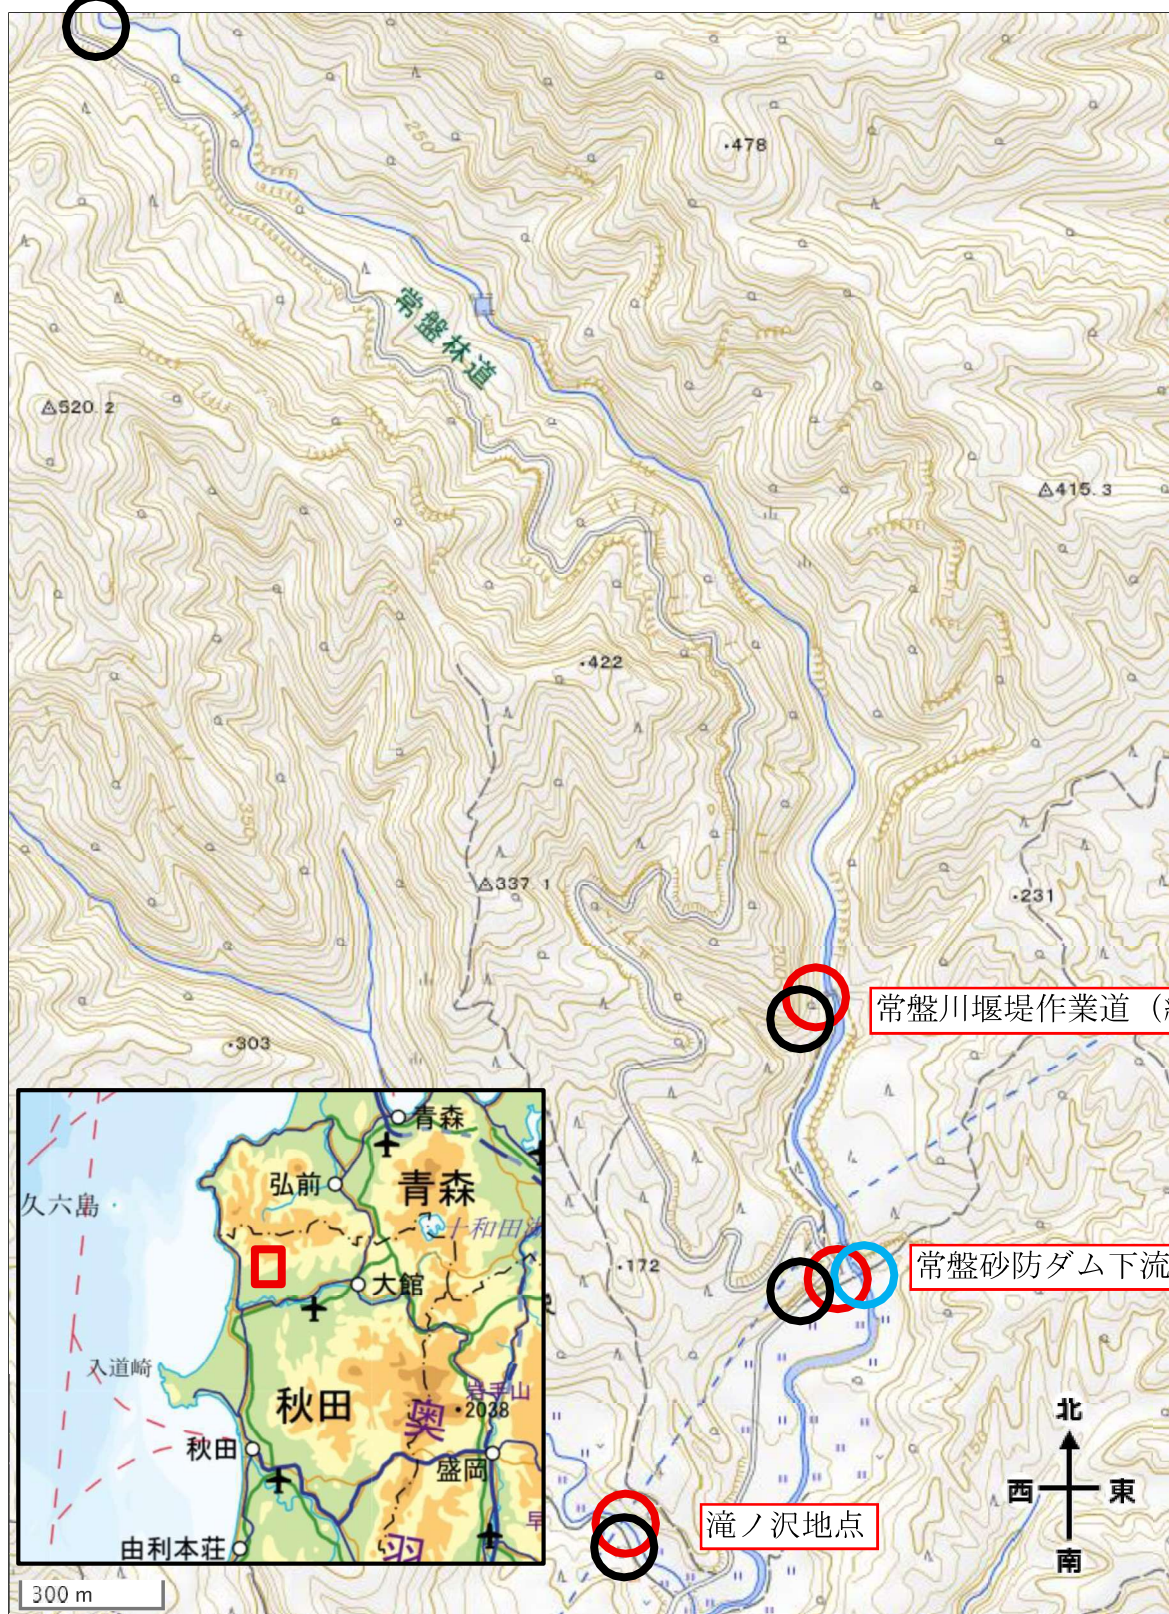

- 地質調査地点
- 基準点測量の計画位置
- 流量調査場所

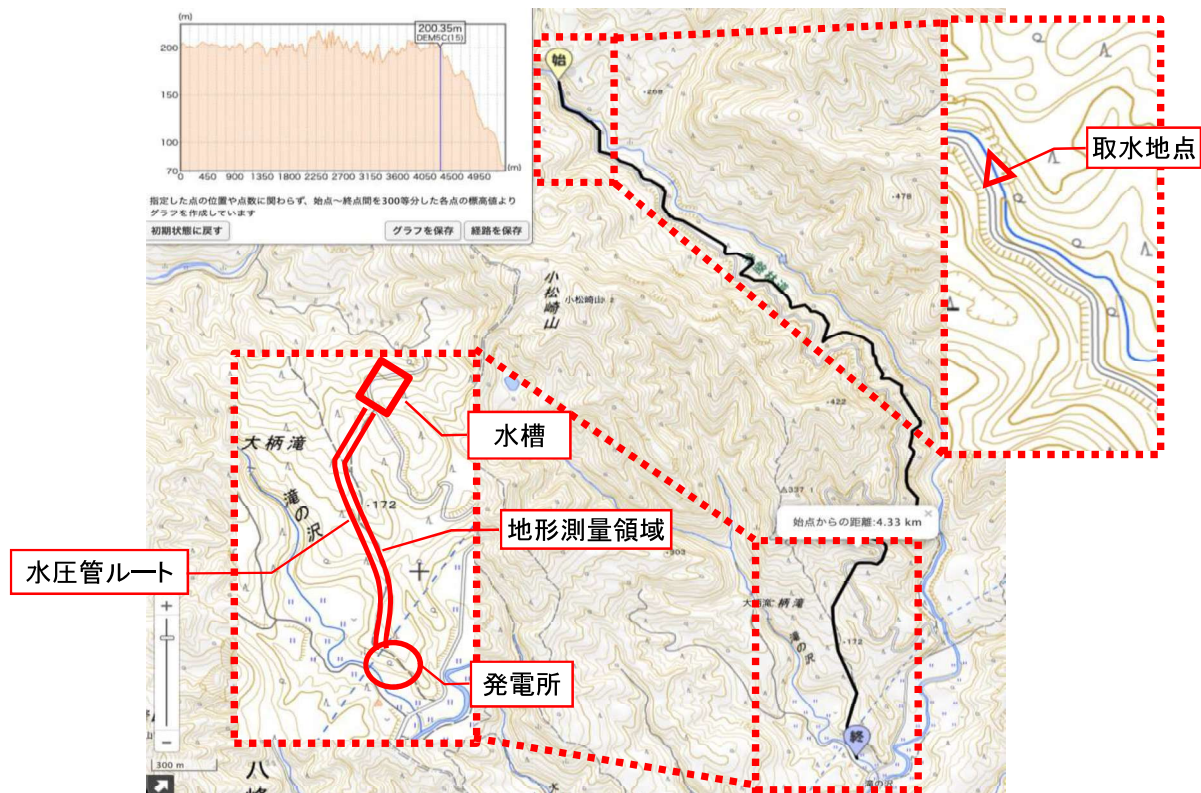

■ 水路計画 諸元

集水面積	7.0 km ²	最大使用水量	0.740 m ³ /s
		流量設備利用率	
		10年平均	
		60%	

■ 管路損失計算表

取水位	198.50 m
導水管内径	900 mm
導水路延長	4400 m
上水槽最高水位	191.10 m
水車放水位	75.30 m
水圧管内径	750 mm
水圧管延長	850 m
水圧管損失水頭	2.69 m
有効落差	112.11 m

■ 総括表

有効落差	112.11 m
最大使用水量	0.74 m ³ /s
総合効率	80%
最大出力	650 kW
停止率	5.0%
	10年平均
年間発電量	3,234,000
設備利用率	57%